

Photo  
de  
l'étudiant

## PRÉPARATION À L'HABILITATION ÉLECTRIQUE

### CARNET INDIVIDUEL DE FORMATION

NOM : BERNYER

PRÉNOM : Quentin

DATE DE NAISSANCE : 01 / 05 / 2003

### NIVEAU DE CERTIFICATION OBTENU

| NIVEAU                                  |                                                                                      |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> B0V |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> B1V |                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> B2V            |                                                                                      |
| <input type="checkbox"/> BR             |                                                                                      |

## VALIDATION DE COMPÉTENCES

**B0V** (Exécutant non électricien)

| TÂCHES PROFESSIONNELLES                                                                                       | DATE DE<br>VALIDATION | NOM ET SIGNATURE DE<br>L'ENSEIGNANT |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| Tests à caractère théorique                                                                                   | 16/12/22 9h50         | G. CLARKE                           |
| Tâche 1 : Réarmer, sur consigne, un appareil de protection dans une armoire électrique sous tension           | 11                    | G. CLARKE                           |
| Tâche 2 : Effectuer des opérations d'ordre non électrique à l'intérieur d'une armoire électrique sous tension | 11                    | G. CLARKE                           |

# **B1V** (Exécutant électricien)

| TÂCHES PROFESSIONNELLES                                                                    | DATE DE VALIDATION | NOM ET SIGNATURE DE L'ENSEIGNANT |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------|
| Tests à caractère théorique                                                                | 16/12/22           | G. CLAVIERE                      |
| Tâche 1 : Exécuter des opérations d'ordre électrique, avec voisinage                       | //                 | G. CLAVIERE                      |
| Tâche 2 : Exécuter des opérations d'ordre électrique, sans voisinage, après consignation   | //                 | G. CLAVIERE                      |
| Tâche 3 : Veiller à la sécurité électrique des personnes opérant sur un ouvrage électrique | //                 | G. CLAVIERE                      |
| Tâche 4 : Mesurer des grandeurs électriques                                                | //                 | G. CLAVIERE                      |
| Scénario 1 validant les tâches du B1V                                                      |                    |                                  |

## CERTIFICATION DE LA FORMATION À L'HABILITATION ÉLECTRIQUE

| NIVEAUX     | CERTIFICATION DE LA FORMATION                                                                                                                                                     |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>B0V</b>  | <p>Date : <u>3 / 3 / 22</u> Cachet du département</p> <p>Signature du Chef de Département</p>  |
| <b>B1V</b>  | <p>Date : <u>3 / 3 / 19</u> Cachet du département</p> <p>Signature du Chef de Département</p>  |
| <b>B2V*</b> | <p>Date : ____ / ____ / ____ Cachet du département</p> <p>Signature du Chef de Département</p>                                                                                    |
| <b>BR</b>   | <p>Date : ____ / ____ / ____ Cachet du département</p> <p>Signature du Chef de Département</p>                                                                                    |


\*Pour la certification par scénarios, il faut au préalable avoir validé les scénarios 1 et 2.

# Règles impératives pour intervention sur ouvrage électrique basse tension.


décret n° 88-1056 du 14 novembre 1988  
article 49 - UTE C 18-510, EN-50110.

## Au préalable, s'équiper


### Équipement de base

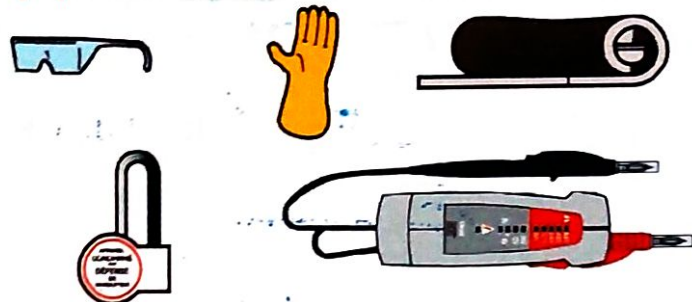


**1 - Séparer**  
l'ouvrage  
des sources de  
tension

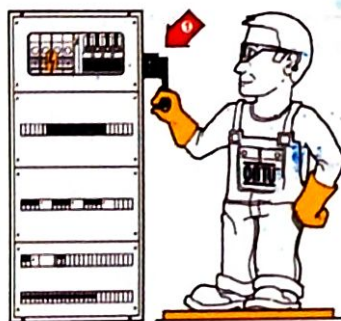


**2 - Condamner**  
les organes de  
séparation en  
position ouverte.

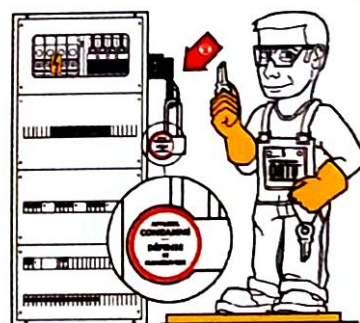

**3 - Identifier**  
l'ouvrage

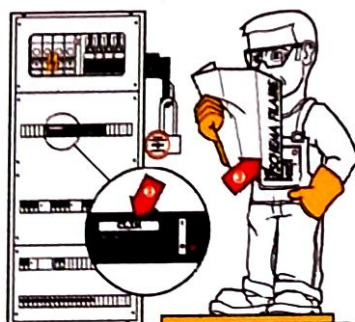

**4 - Vérifier**  
l'absence de  
tension sur  
chacun des  
conducteurs  
V.A.T.

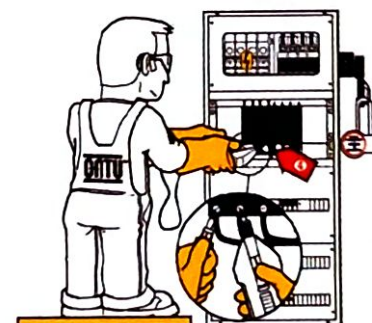

**5 - Délimiter**  
et signaler la zone  
de travail et se  
protéger contre  
les pièces voisines  
restées sous tension

